


BAĞLANTILAR

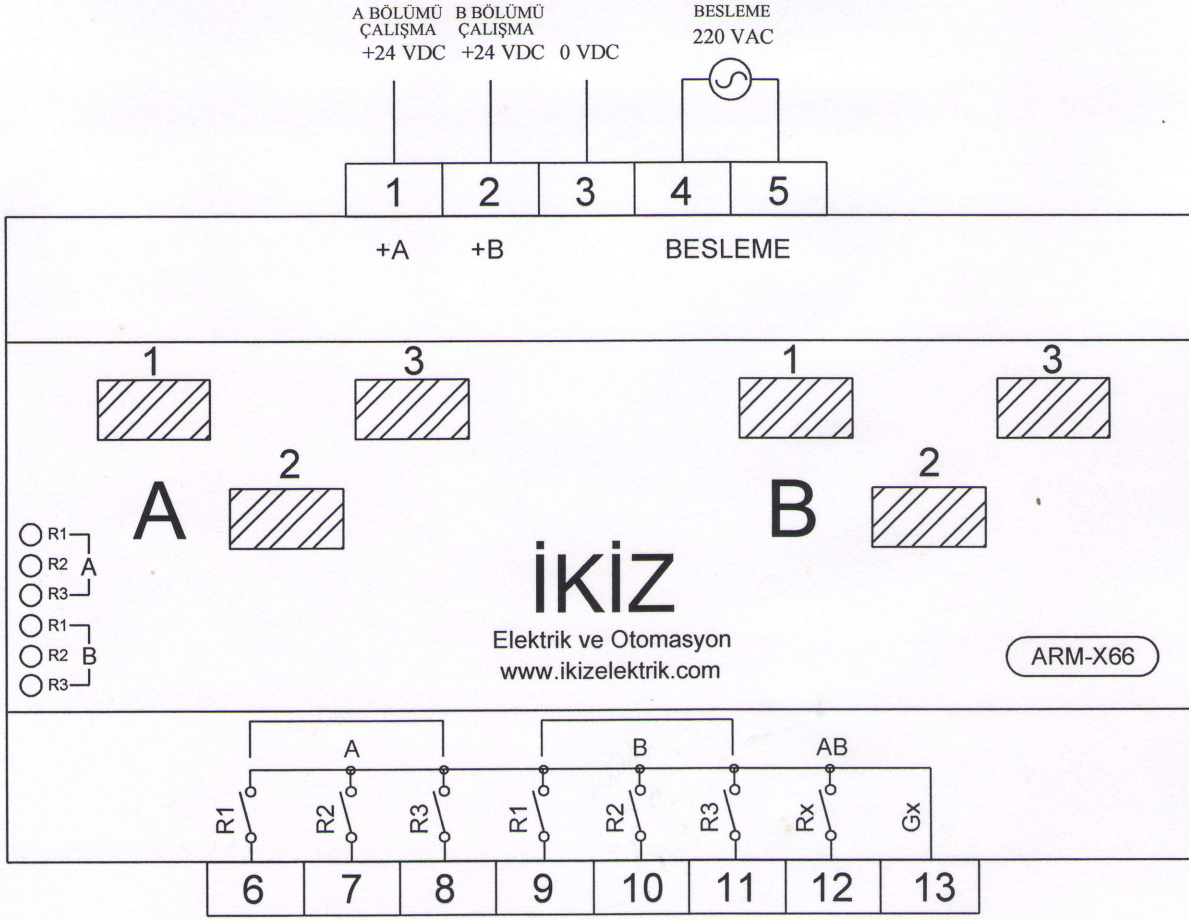

- 1 - +24 VDC (A bölümü çalışma girişi).
- 2 - +24 VDC (B bölümü çalışma girişi).
- 3 - 0 VDC.
- 4 - 220 VAC (besleme).
- 5 -
- 6 - A1 alarm kontağı.
- 7 - A2 alarm kontağı.
- 8 - A3 alarm kontağı.
- 9 - B1 alarm kontağı.
- 10- B2 alarm kontağı.
- 11- B3 alarm kontağı.
- 12- Ana alarm kontağı.
- 13- Alarm kontakları girişi.